4.7. Опорная металлоконструкция КТПН-М - 25...250/6 (10)/0,4 кВ.

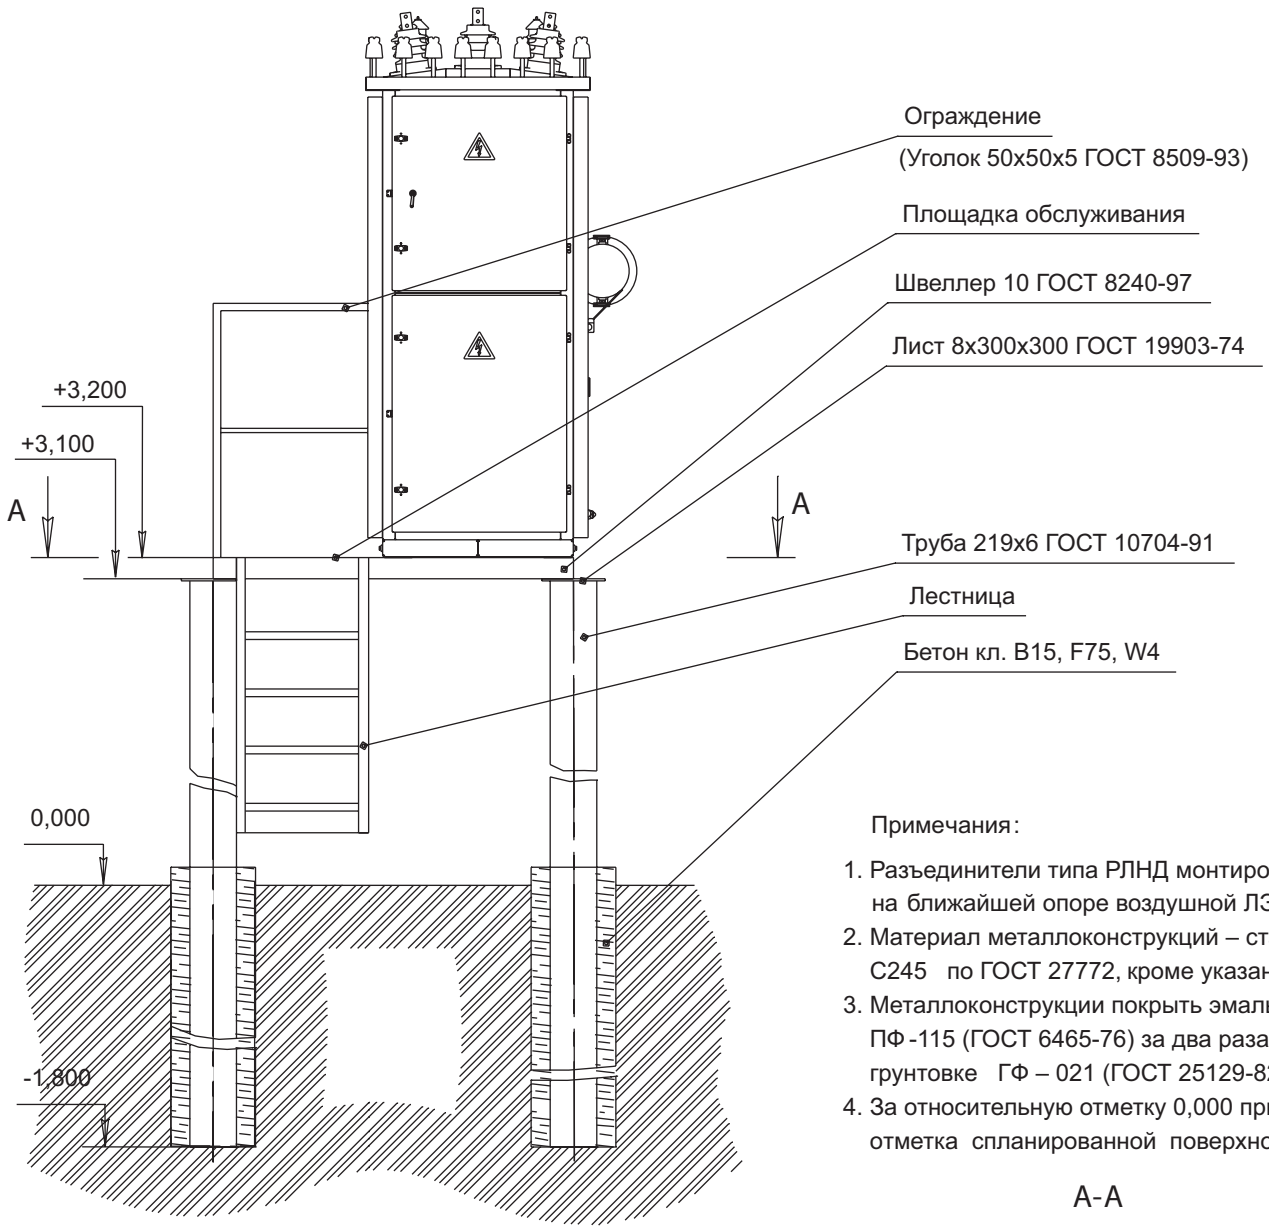

Примечания:

1. Разъединители типа РЛНД монтировать на ближайшей опоре воздушной ЛЭП 6-10 кВ.
2. Материал металлоконструкций – сталь С245 по ГОСТ 27772, кроме указанных.
3. Металлоконструкции покрыть эмалью ПФ-115 (ГОСТ 6465-76) за два раза по грунтовке ГФ – 021 (ГОСТ 25129-82).
4. За относительную отметку 0,000 принята отметка спланированной поверхности земли.

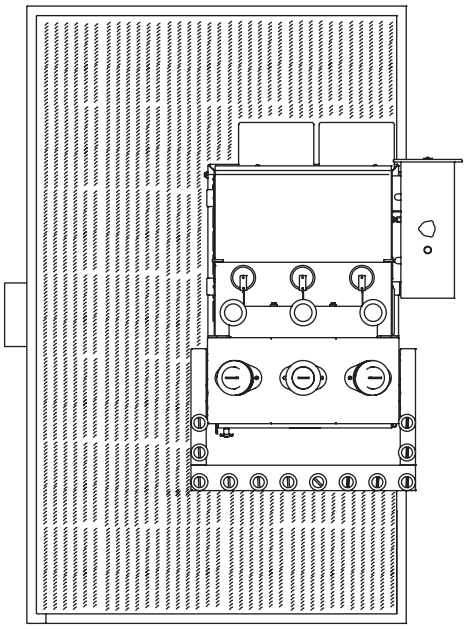
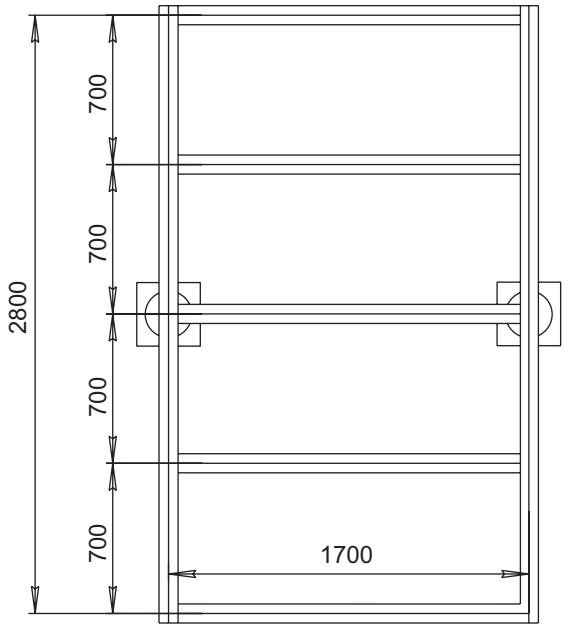
А-А